

Auning Varmeværk AmBa

Fjernvarmedeklaration 2024


Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 1,46


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

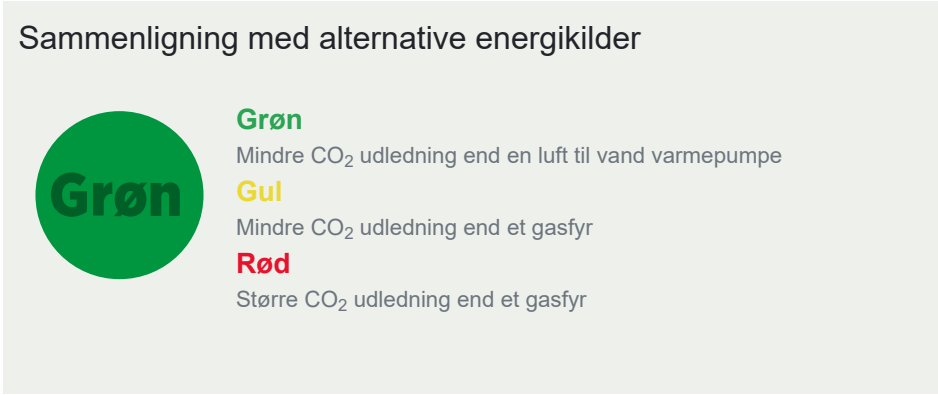

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

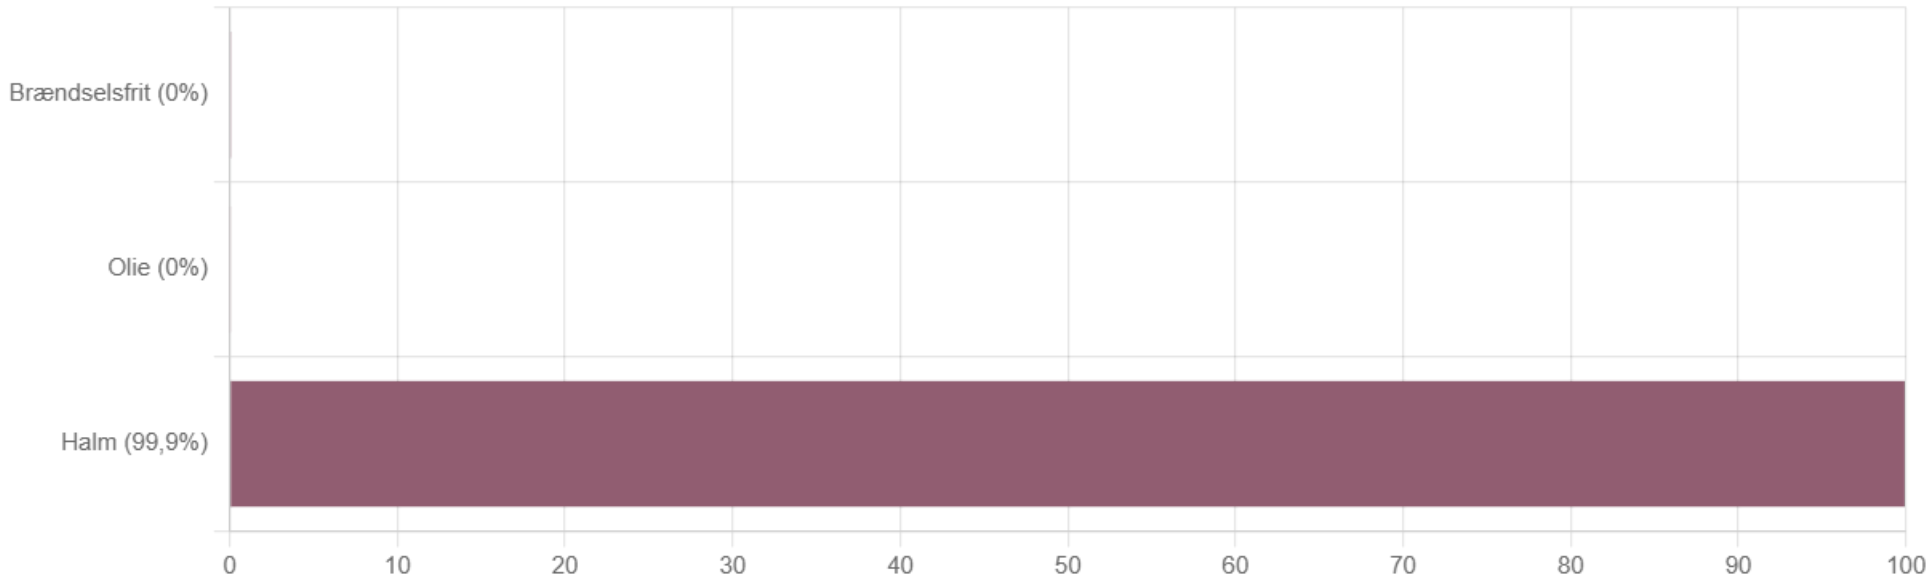

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,1	kg/GJ	0,2	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	43,7	g/GJ	157,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,8	g/GJ	20,9	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,8	kg/GJ	10,2	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	167,7	g/GJ	603,7	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	131,1	g/GJ	472,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	473,2	g/GJ	1703,5	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	10,6	g/GJ	38,2	mg/kWh
Partikler (TSP)	30,6	g/GJ	110,2	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Auning Varmeværk AmBa

CVR: 25473914

Energivej 18 | 8963 Auning

+45 86 48 38 89 | varmeauning@mail.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.